


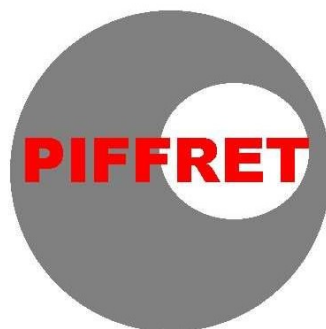

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

Client :

Chantier :

Référence du dossier :
Date d'inspection :
Distance totale inspectée : 44.45 ml
Distance totale non inspectée : 0.00 ml
Distance Totale : 44.45 ml

S.A. PIFFRET
12 / 14 Rue Jacquard
77406 Lagny sur Marne
Tél : 01 64 30 48 45 - Fax : 01 64 30 42 71
e-mail : piffretvideo@piffret.fr

VERIFIE	VERIFIE	VERIFIE
Opérateur :	Rédacteur :	Superviseur :
Signature	Signature	Signature

S.A. PIFFRET

12 / 14 Rue Jacquard

77406 Lagny sur Marne

Tél : 01 64 30 48 45 - Fax : 01 64 30 42 71

e-mail : piffretvideo@piffret.fr

**INSPECTION TELEVISEE
DES RESEAUX
D'ASSAINISSEMENT****SOMMAIRE**

Synthèse	3
Inventaire des observations	4
Photographies	5
Tronçon P3 - P4	6
Tronçon P4 - P5	8
Tronçon P5 - P6	11
Regard P3	13
Regard P4	14
Regard P5	15
Regard P6	16

Client :
Chantier :

Référence du dossier :

N° de Page : 2 / 16

SYNTHÈSE

Tronçon : P3 - P4 Longueur du tronçon = 11.20ml		Dimension = Ø300mm Collecteur d'eaux de surface uniquement	Fibres-ciment Inspection dans le sens opposé de l'écoulement
Distance	Sens d'inspection	Observations	
3.45	P3 → P4	Déplacement d'assemblage - décentrage radial	
6.45	P3 → P4	Déplacement d'assemblage - décentrage radial	
8.30	P3 → P4	Fissure - fissure ouverte - circonférentielle	
11.20	P3 → P4	Type du noeud d'arrivée - regard de visite	
Tronçon : P4 - P5 Longueur du tronçon = 20.85ml		Dimension = Ø300mm Collecteur d'eaux de surface uniquement	Fibres-ciment Inspection dans le sens opposé de l'écoulement
Distance	Sens d'inspection	Observations	
1.90	P4 → P5	Fissure - fissure ouverte - circonférentielle	
3.10	P4 → P5	Emboitement partie courante	
4.90	P4 → P5	Fissure - micro-fissure - circonférentielle	
12.05	P4 → P5	Déplacement d'assemblage - décentrage radial	
20.85	P4 → P5	Type du noeud d'arrivée - regard de visite	
Tronçon : P5 - P6 Longueur du tronçon = 12.40ml		Dimension = Ø250mm Collecteur d'eaux de surface uniquement	Fibres-ciment Inspection dans le sens opposé de l'écoulement
Distance	Sens d'inspection	Observations	
3.15	P5 → P6	Emboitement partie courante	
9.15	P5 → P6	Déplacement d'assemblage - déplacement longitudinal	
12.40	P5 → P6	Type du noeud d'arrivée - regard de visite	
Regard : P3 Profondeur (m) = 1.60		Dimension = Ø1000 Collecteur d'eaux de surface uniquement	Béton Regard de visite
Distance	Regard	Observations	
0.00	P3	Photographie générale	
Regard : P4 Profondeur (m) = 1.55		Largeur de l'accès = 400 / Longueur de l'accès = 400 Collecteur d'eaux de surface uniquement	Béton Regard de visite
Distance	Regard	Observations	
0.00	P4	Photographie générale	
Regard : P5 Profondeur (m) = 0.91		Largeur de l'accès = 400 / Longueur de l'accès = 400 Collecteur d'eaux de surface uniquement	Béton Regard de visite
Distance	Regard	Observations	
0.00	P5	Photographie générale	
0.00	P5	Fissure - fissure ouverte - verticale	
Regard : P6 Profondeur (m) = 0.72		Largeur de l'accès = 400 / Longueur de l'accès = 400 Collecteur d'eaux de surface uniquement	Béton Regard de visite
Distance	Regard	Observations	
0.00	P6	Photographie générale	

Tronçon : ☐ Branchement : ☐ Regard : ☐Client :
Chantier :

Référence du dossier :

N° de Page : 3 / 16

S.A. PIFFRET

12 / 14 Rue Jacquard

77406 Lagny sur Marne

Tél : 01 64 30 48 45 - Fax : 01 64 30 42 71

e-mail : piffretvideo@piffret.fr

**INSPECTION TELEVESEE
DES RESEAUX
D'ASSAINISSEMENT****INVENTAIRE DES OBSERVATIONS**


Observations	Quantité
Fissure - micro-fissure - circonférentielle	1
P4 - P5	
Fissure - fissure ouverte - circonférentielle	2
P3 - P4	1
P4 - P5	1
Déplacement d'assemblage - déplacement longitudinal	1
P5 - P6	
Déplacement d'assemblage - décentrage radial	3
P3 - P4	2
P4 - P5	1
Type du noeud d'arrivée - regard de visite	3
P3 - P4	1
P4 - P5	1
P5 - P6	1
Emboitement partie courante	2
P4 - P5	1
P5 - P6	1
Fissure - fissure ouverte - verticale	1
P5	
Photographie générale	4
P3	1
P4	1
P5	1
P6	1
Nombre total de raccordement	0

Client :
Chantier :

Référence du dossier :

N° de Page : 4 / 16

PHOTOGRAPHIES

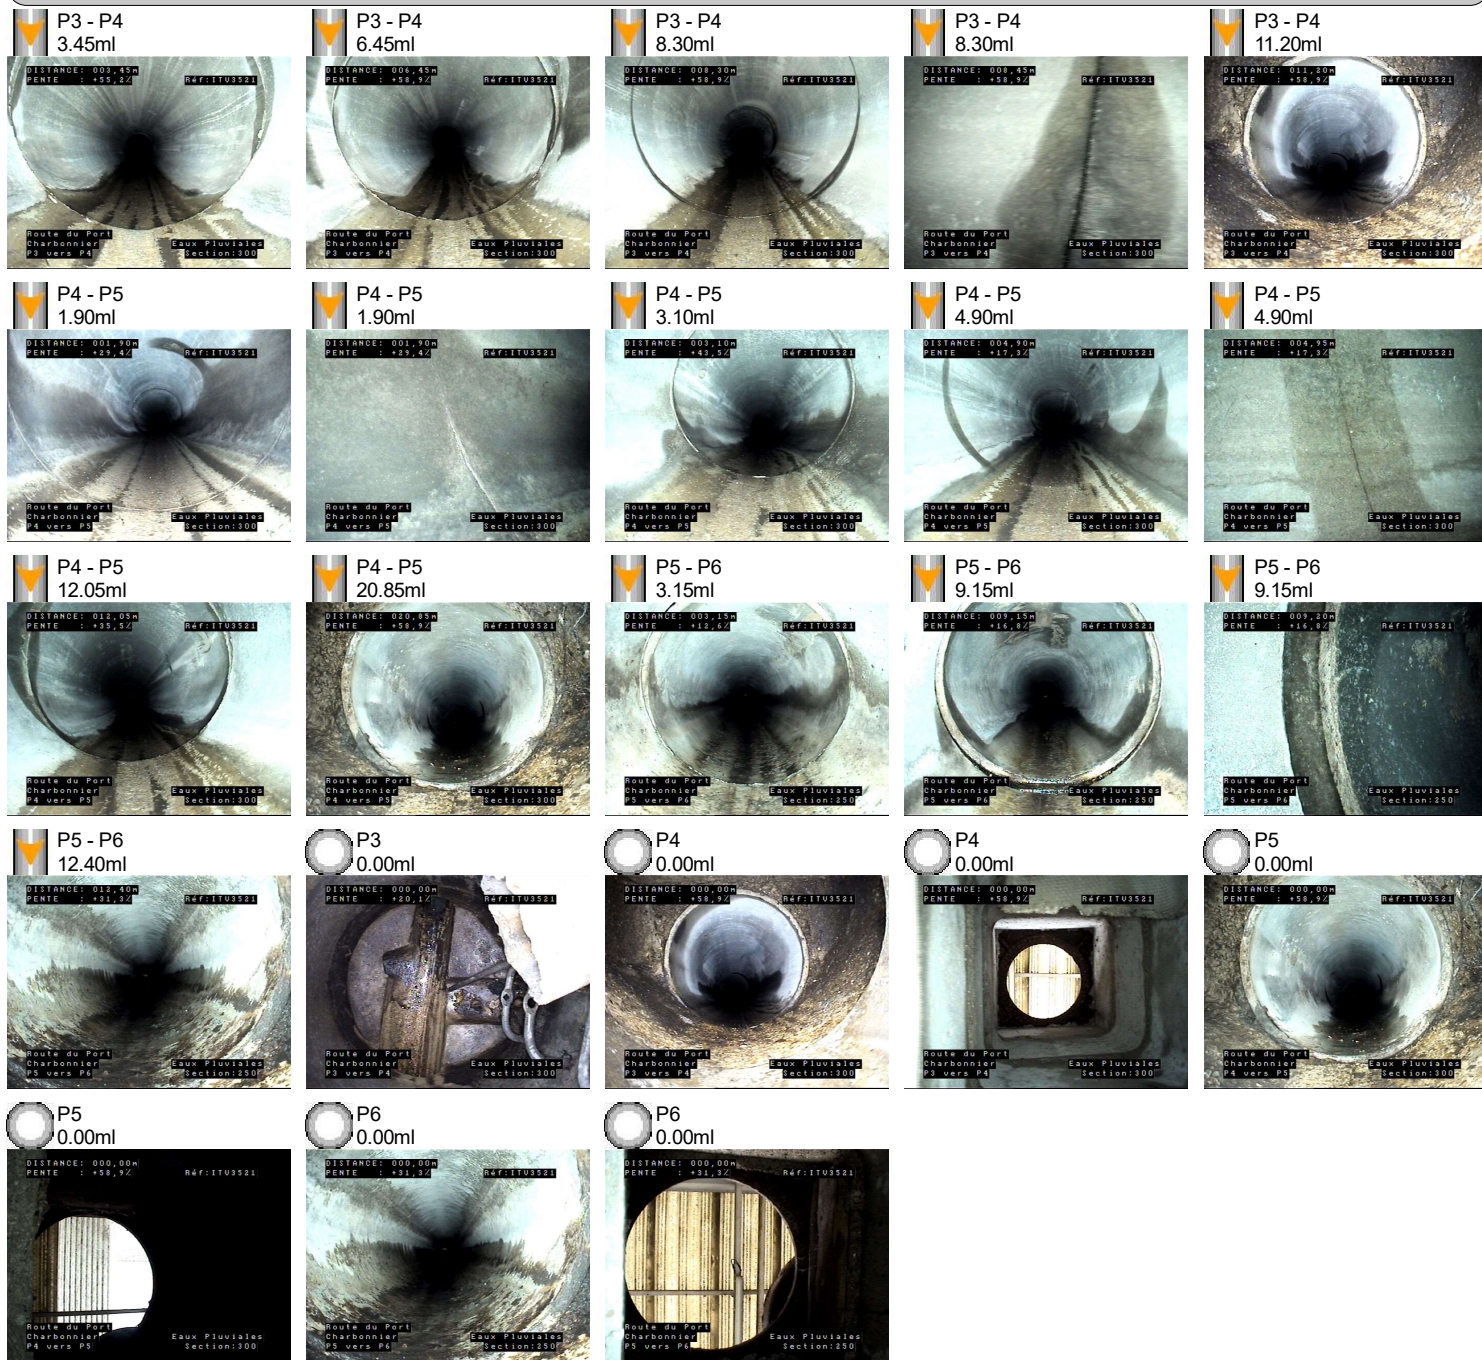

Inspection : =Normal =Inverse

Client :
 Chantier :

Référence du dossier :

N° de Page : 5 / 16

S.A. PIFFRET

12 / 14 Rue Jacquard
77406 Lagny sur Marne

Tél : 01 64 30 48 45 - Fax : 01 64 30 42 71

e-mail : piffretvideo@piffret.fr

INSPECTION TELEVESEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

TRONÇON P3 - P4

Référence du noeud 1 : P3
 Référence du noeud 2 : P4
 Référence du noeud de départ : P3
 Profondeur du noeud de départ : 1.60
 Profondeur du noeud d'arrivée : 1.55
 Sens d'écoulement : Inspection dans le sens opposé de l'écoulement
 Point de référence longitudinal : Le centre du regard de visite ou de la chambre d'inspection de départ
 Méthode d'inspection : Inspection par une caméra circulant dans la canalisation
 Longueur inspectée : 11.20 ml
 Longueur non inspectée : 0.00 ml
 Longueur du tronçon : 11.20 ml
 Objet de l'inspection : Etude par échantillon
 Nettoyage : Le collecteur a été nettoyé avant l'inspection
 Type de collecteur : Collecteur gravitaire
 Utilisation du collecteur : Collecteur d'eaux de surface uniquement
 Régulation de débit : Aucune mesure prise
 Précipitations : Pas de précipitations
 Forme : Circulaire
 Dimension : Ø300mm
 Matériau : Fibres-ciment
 Longueur unitaire de tuyau : 4m
 Type d'emplacement : Sous une propriété bâtie
 Ouvrage sous nappe : Ne sait pas
 Remblai : Remblai terminé
 Voirie : Voirie existante
 Norme : EN13508-2:2003+A1:2011

	Distance	Pente	Compteur
	3.45 ml	55.2 mm/m	00:00:38
Déplacement d'assemblage - décentrage radial			
			
P(P3 - P4)D0001			

	Distance	Pente	Compteur
	6.45 ml	58.9 mm/m	00:01:14
Déplacement d'assemblage - décentrage radial			
			
P(P3 - P4)D0002			

Inspection : =Normal =Inverse

Client :
Chantier :

Référence du dossier :

N° de Page : 6 / 16

S.A. PIFFRET

12 / 14 Rue Jacquard

77406 Lagny sur Marne

Tél : 01 64 30 48 45 - Fax : 01 64 30 42 71

e-mail : piffretvideo@piffret.fr

**INSPECTION TELEVESEE
DES RESEAUX
D'ASSAINISSEMENT****TRONÇON P3 - P4**

	Distance	Pente	Compteur
	8.30 ml	58.9 mm/m	00:01:36
<i>Fissure - fissure ouverte - circonférentielle</i>			
			
P(P3 - P4)D0003			
			
P(P3 - P4)D0004			
	Distance	Pente	Compteur
	11.20 ml	58.9 mm/m	00:02:51
<i>Type du noeud d'arrivée - regard de visite</i>			
			
P(P3 - P4)D0005			

Inspection : =Normal =InverseClient :
Chantier :

Référence du dossier :

N° de Page : 7 / 16

S.A. PIFFRET12 / 14 Rue Jacquard
77406 Lagny sur Marne

Tél : 01 64 30 48 45 - Fax : 01 64 30 42 71

e-mail : piffretvideo@piffret.fr

**INSPECTION TELEVESEE
DES RESEAUX
D'ASSAINISSEMENT****TRONÇON P4 - P5**

Référence du noeud 1 : P4
Référence du noeud 2 : P5
Référence du noeud de départ : P4
Profondeur du noeud de départ : 1.55
Profondeur du noeud d'arrivée : 0.91
Sens d'écoulement : Inspection dans le sens opposé de l'écoulement
Point de référence longitudinal : Le centre du regard de visite ou de la chambre d'inspection de départ
Méthode d'inspection : Inspection par une caméra circulant dans la canalisation
Longueur inspectée : 20.85 ml
Longueur non inspectée : 0.00 ml
Longueur du tronçon : 20.85 ml
Objet de l'inspection : Etude par échantillon
Nettoyage : Le collecteur a été nettoyé avant l'inspection
Type de collecteur : Collecteur gravitaire
Utilisation du collecteur : Collecteur d'eaux de surface uniquement
Régulation de débit : Aucune mesure prise
Précipitations : Pas de précipitations
Forme : Circulaire
Dimension : Ø300mm
Matériau : Fibres-ciment
Longueur unitaire de tuyau : 4m
Type d'emplacement : Sous une propriété bâtie
Ouvrage sous nappe : Ne sait pas
Remblai : Remblai terminé
Voirie : Voirie existante
Norme : EN13508-2:2003+A1:2011



Distance

Pente

Compteur

1.90 ml

29.4 mm/m

00:00:19

Fissure - fissure ouverte - circonférentielle

P(P4_-_P5)D0001



P(P4_-_P5)D0002

Inspection : =Normal =Inverse

Client :
Chantier :

Référence du dossier :

N° de Page : 8 / 16

S.A. PIFFRET12 / 14 Rue Jacquard
77406 Lagny sur Marne

Tél : 01 64 30 48 45 - Fax : 01 64 30 42 71

e-mail : piffretvideo@piffret.fr

**INSPECTION TELEVESEE
DES RESEAUX
D'ASSAINISSEMENT****TRONÇON P4 - P5**

	Distance	Pente	Compteur
	3.10 ml	43.5 mm/m	00:01:00
<i>Emboîtement partie courante</i>			
			
P(P4 - P5)D0003			

	Distance	Pente	Compteur
	4.90 ml	17.3 mm/m	00:01:44
<i>Fissure - micro-fissure - circonférentielle</i>			
			
P(P4 - P5)D0004			
			
P(P4 - P5)D0005			

	Distance	Pente	Compteur
	12.05 ml	35.5 mm/m	00:02:58
<i>Déplacement d'assemblage - décentrage radial</i>			
			
P(P4 - P5)D0006			

Inspection : =Normal =InverseClient :
Chantier :

Référence du dossier :

N° de Page : 9 / 16

S.A. PIFFRET

12 / 14 Rue Jacquard
77406 Lagny sur Marne
Tél : 01 64 30 48 45 - Fax : 01 64 30 42 71
e-mail : piffretvideo@piffret.fr

**INSPECTION TELEVESEE
DES RESEAUX
D'ASSAINISSEMENT****TRONÇON P4 - P5**

	Distance	Pente	Compteur
	20.85 ml	58.9 mm/m	00:04:01
Type du noeud d'arrivée - regard de visite			
			
P(P4 - P5)D0007			

Inspection : =Normal =Inverse

Client :
Chantier :

Référence du dossier :

N° de Page : 10 / 16

S.A. PIFFRET

12 / 14 Rue Jacquard
77406 Lagny sur Marne

Tél : 01 64 30 48 45 - Fax : 01 64 30 42 71

e-mail : piffretvideo@piffret.fr

**INSPECTION TELEVESEE
DES RESEAUX
D'ASSAINISSEMENT****TRONÇON P5 - P6**

Référence du noeud 1 : P5
Référence du noeud 2 : P6
Référence du noeud de départ : P5
Profondeur du noeud de départ : 0.91
Profondeur du noeud d'arrivée : 0.72
Sens d'écoulement : Inspection dans le sens opposé de l'écoulement
Point de référence longitudinal : Le centre du regard de visite ou de la chambre d'inspection de départ
Méthode d'inspection : Inspection par une caméra circulant dans la canalisation
Longueur inspectée : 12.40 ml
Longueur non inspectée : 0.00 ml
Longueur du tronçon : 12.40 ml
Objet de l'inspection : Etude par échantillon
Nettoyage : Le collecteur a été nettoyé avant l'inspection
Type de collecteur : Collecteur gravitaire
Utilisation du collecteur : Collecteur d'eaux de surface uniquement
Régulation de débit : Aucune mesure prise
Précipitations : Pas de précipitations
Forme : Circulaire
Dimension : Ø250mm
Matériau : Fibres-ciment
Longueur unitaire de tuyau : 4m
Type d'emplacement : Sous une propriété bâtie
Ouvrage sous nappe : Ne sait pas
Remblai : Remblai terminé
Voirie : Voirie existante
Norme : EN13508-2:2003+A1:2011

	Distance	Pente	Compteur
	3.15 ml	12.6 mm/m	00:00:23
<i>Emboîtement partie courante</i>			
			

P(P5 - P6)D0001

Inspection : =Normal =Inverse

Client :
Chantier :

Référence du dossier :

N° de Page : 11 / 16

S.A. PIFFRET

12 / 14 Rue Jacquard

77406 Lagny sur Marne

Tél : 01 64 30 48 45 - Fax : 01 64 30 42 71

e-mail : piffretvideo@piffret.fr

**INSPECTION TELEVESEE
DES RESEAUX
D'ASSAINISSEMENT****TRONÇON P5 - P6**

	Distance	Pente	Compteur
	9.15 ml	16.8 mm/m	00:01:34
Déplacement d'assemblage - déplacement longitudinal			
			
P(P5_-_P6)D0002			
			
P(P5_-_P6)D0003			

	Distance	Pente	Compteur
	12.40 ml	31.3 mm/m	00:02:32
Type du noeud d'arrivée - regard de visite			
			
P(P5 - P6)D0004			

Inspection : =Normal =InverseClient :
Chantier :

Référence du dossier :

N° de Page : 12 / 16

S.A. PIFFRET

12 / 14 Rue Jacquard
77406 Lagny sur Marne

Tél : 01 64 30 48 45 - Fax : 01 64 30 42 71

e-mail : piffretvideo@piffret.fr

**INSPECTION TELEVESEE
DES RESEAUX
D'ASSAINISSEMENT****REGARD P3**


Référence du noeud	: P3
Profondeur (m)	: 1.60 ml
Type de noeud	: Regard de visite
Point de référence vertical	: Tampon
Point de référence circonférentiel	: La conduite sortante la plus basse est en position midi
Méthode d'inspection	: Inspection directe du regard de visite par un inspecteur
Nettoyage	: Le regard de visite n'a pas été nettoyé avant l'inspection
Utilisation du collecteur	: Collecteur d'eaux de surface uniquement
Régulation de débit	: Aucune mesure prise
Précipitations	: Pas de précipitations
Atmosphère	: Pas d'atmosphère dangereuse
Forme de l'accès	: Circulaire
Dimension	: Ø1000
Matériau	: Béton
Forme du tampon	: Circulaire
Largeur du tampon	: 640
Matériau du tampon	: Fonte
Types de système de descente	: Echelons simples
Matériau des échelons	: Fer
Ouvrage sous nappe	: Ne sait pas
Remblai	: Remblai terminé
Voirie	: Voirie existante
Norme	: EN13508-2:2003+A1:2011



Profondeur
0.00 ml

Compteur
00:00:01

Photographie générale

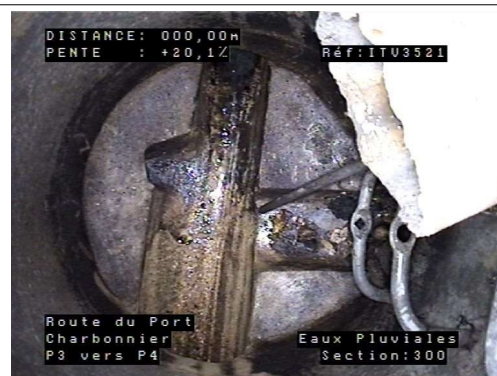

P(P3)D0001

Inspection : =Normal =Inverse

Client :
Chantier :

Référence du dossier :

N° de Page : 13 / 16

S.A. PIFFRET

12 / 14 Rue Jacquard

77406 Lagny sur Marne

Tél : 01 64 30 48 45 - Fax : 01 64 30 42 71

e-mail : piffretvideo@piffret.fr

**INSPECTION TELEVESEE
DES RESEAUX
D'ASSAINISSEMENT****REGARD P4**

Référence du noeud	: P4
Profondeur (m)	: 1.55 ml
Type de noeud	: Regard de visite
Point de référence vertical	: Tampon
Point de référence circonférentiel	: La conduite sortante la plus basse est en position midi
Méthode d'inspection	: Inspection directe du regard de visite par un inspecteur
Nettoyage	: Le regard de visite n'a pas été nettoyé avant l'inspection
Utilisation du collecteur	: Collecteur d'eaux de surface uniquement
Régulation de débit	: Aucune mesure prise
Précipitations	: Pas de précipitations
Atmosphère	: Pas d'atmosphère dangereuse
Forme de l'accès	: Rectangulaire
Dimension : Largeur de l'accès	: 400
Dimension : Longueur de l'accès	: 400
Matériau	: Béton
Forme du tampon	: Circulaire
Largeur du tampon	: 370
Matériau du tampon	: Fonte
Types de système de descente	: Rien
Ouvrage sous nappe	: Ne sait pas
Remblai	: Remblai terminé
Voirie	: Voirie existante
Norme	: EN13508-2:2003+A1:2011



Profondeur

0.00 ml

Compteur

00:00:02

Photographie générale

P(P4)D0001



P(P4)D0002

Inspection : =Normal =Inverse

Client :

Chantier :

Référence du dossier :

N° de Page : 14 / 16

S.A. PIFFRET

12 / 14 Rue Jacquard
77406 Lagny sur Marne

Tél : 01 64 30 48 45 - Fax : 01 64 30 42 71

e-mail : piffretvideo@piffret.fr

**INSPECTION TELEVESEE
DES RESEAUX
D'ASSAINISSEMENT****REGARD P5**

Référence du noeud : P5
Profondeur (m) : 0.91 ml
Type de noeud : Regard de visite
Point de référence vertical : Tampon
Point de référence circonférentiel : La conduite sortante la plus basse est en position midi
Méthode d'inspection : Inspection directe du regard de visite par un inspecteur
Nettoyage : Le regard de visite n'a pas été nettoyé avant l'inspection
Utilisation du collecteur : Collecteur d'eaux de surface uniquement
Régulation de débit : Aucune mesure prise
Précipitations : Pas de précipitations
Atmosphère : Pas d'atmosphère dangereuse
Forme de l'accès : Rectangulaire
Dimension : Largeur de l'accès : 400
Dimension : Longueur de l'accès : 400
Matériau : Béton
Forme du tampon : Circulaire
Largeur du tampon : 370
Matériau du tampon : Fonte
Types de système de descente : Rien
Ouvrage sous nappe : Ne sait pas
Remblai : Remblai terminé
Voirie : Voirie existante
Norme : EN13508-2:2003+A1:2011



Profondeur


0.00 ml

Compteur

00:00:02

Photographie générale

Fissure - fissure ouverte - verticale

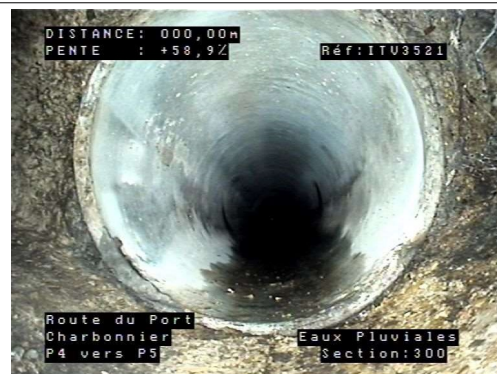

P(P5)D0001



P(P5)D0002

Inspection : =Normal =Inverse

Client :
Chantier :

Référence du dossier :

N° de Page : 15 / 16

S.A. PIFFRET

12 / 14 Rue Jacquard

77406 Lagny sur Marne

Tél : 01 64 30 48 45 - Fax : 01 64 30 42 71

e-mail : piffretvideo@piffret.fr

**INSPECTION TELEVESEE
DES RESEAUX
D'ASSAINISSEMENT****REGARD P6**

Référence du noeud : P6
Profondeur (m) : 0.72 ml
Type de noeud : Regard de visite
Point de référence vertical : Tampon
Point de référence circonférentiel : La conduite sortante la plus basse est en position midi
Méthode d'inspection : Inspection directe du regard de visite par un inspecteur
Nettoyage : Le regard de visite n'a pas été nettoyé avant l'inspection
Utilisation du collecteur : Collecteur d'eaux de surface uniquement
Régulation de débit : Aucune mesure prise
Précipitations : Pas de précipitations
Atmosphère : Pas d'atmosphère dangereuse
Forme de l'accès : Rectangulaire
Dimension : Largeur de l'accès : 400
Dimension : Longueur de l'accès : 400
Matériau : Béton
Forme du tampon : Circulaire
Largeur du tampon : 370
Matériau du tampon : Fonte
Types de système de descente : Rien
Ouvrage sous nappe : Ne sait pas
Remblai : Remblai terminé
Voirie : Voirie existante
Norme : EN13508-2:2003+A1:2011



Profondeur


0.00 ml

Compteur

00:00:02

Photographie générale

P(P6)D0001

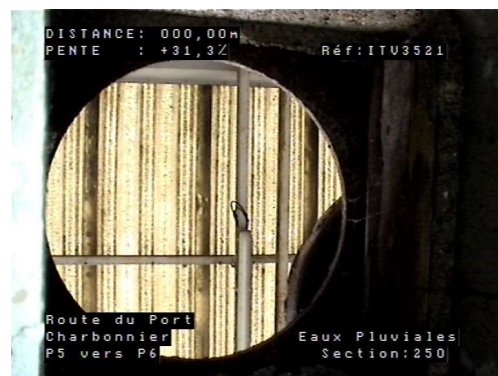

P(P6)D0002

Inspection : =Normal =Inverse

Client :
Chantier :

Référence du dossier :

N° de Page : 16 / 16